


Схема сетей отопления котельной детского дома с. Ленинградская, ул. Веселая.

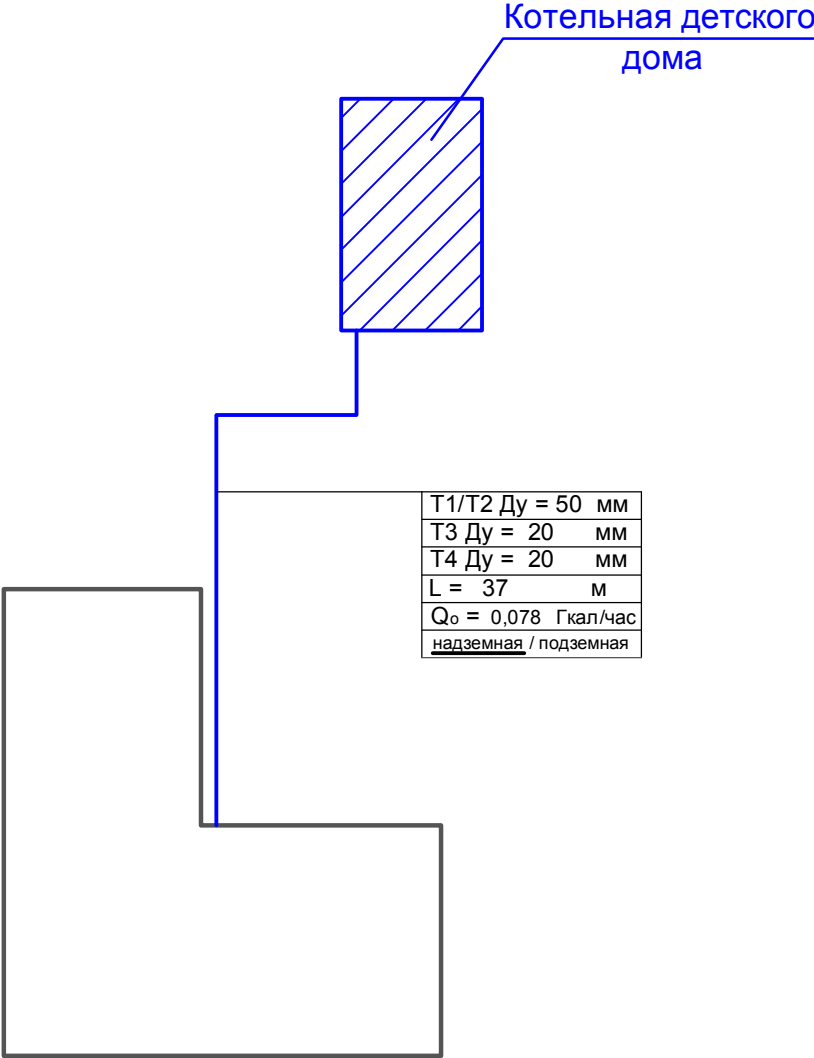

T1/T2 Ду = 50	мм
T3 Ду = 20	мм
T4 Ду = 20	мм
L = 37	м
Qo = 0,078	Гкал/час
<u>надземная</u> / подземная	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №										