


Схема сетей отопления проектируемой котельной МБДОУ Д/С №28
с. Ленинградская, ул. Рабочая, 9.

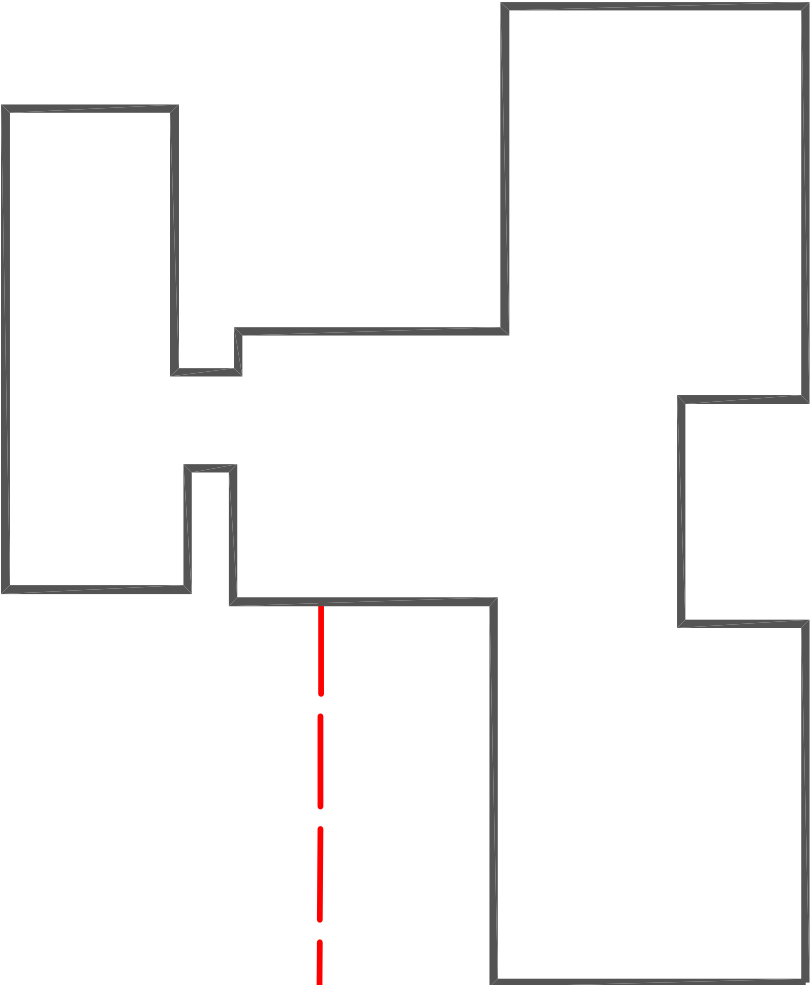

T1 Ду = 50	мм
T2 Ду = 50	мм
L = 65	м
Qo=0,097	Гкал/час
надземная / подземная	

Проектируемая котельная Д/С №28
Q общ. 0,097 Гкал/ч

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						2014	Муниципальный контракт № 130 от 10.12.2014г.		
							Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ленинградского сельского поселения Ленинградский район		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
ГИП		Лобанова Е.Ю.			12.14г.				
Нач. отд.		Зиненко В.Ю.			12.14г.		Схема теплоснабжения		Стадия Лист Листов
Вед. спец.		Скрипник В.В.			12.14г.				41 55
Исполнит.		Лобанова Е.Ю.			12.14г.		Схема сетей отопления проектируемой котельной МБДОУ Д/С №28		ООО "ПроектИнжТеррПланирование"