


Схема сетей отопления котельной РайтПС

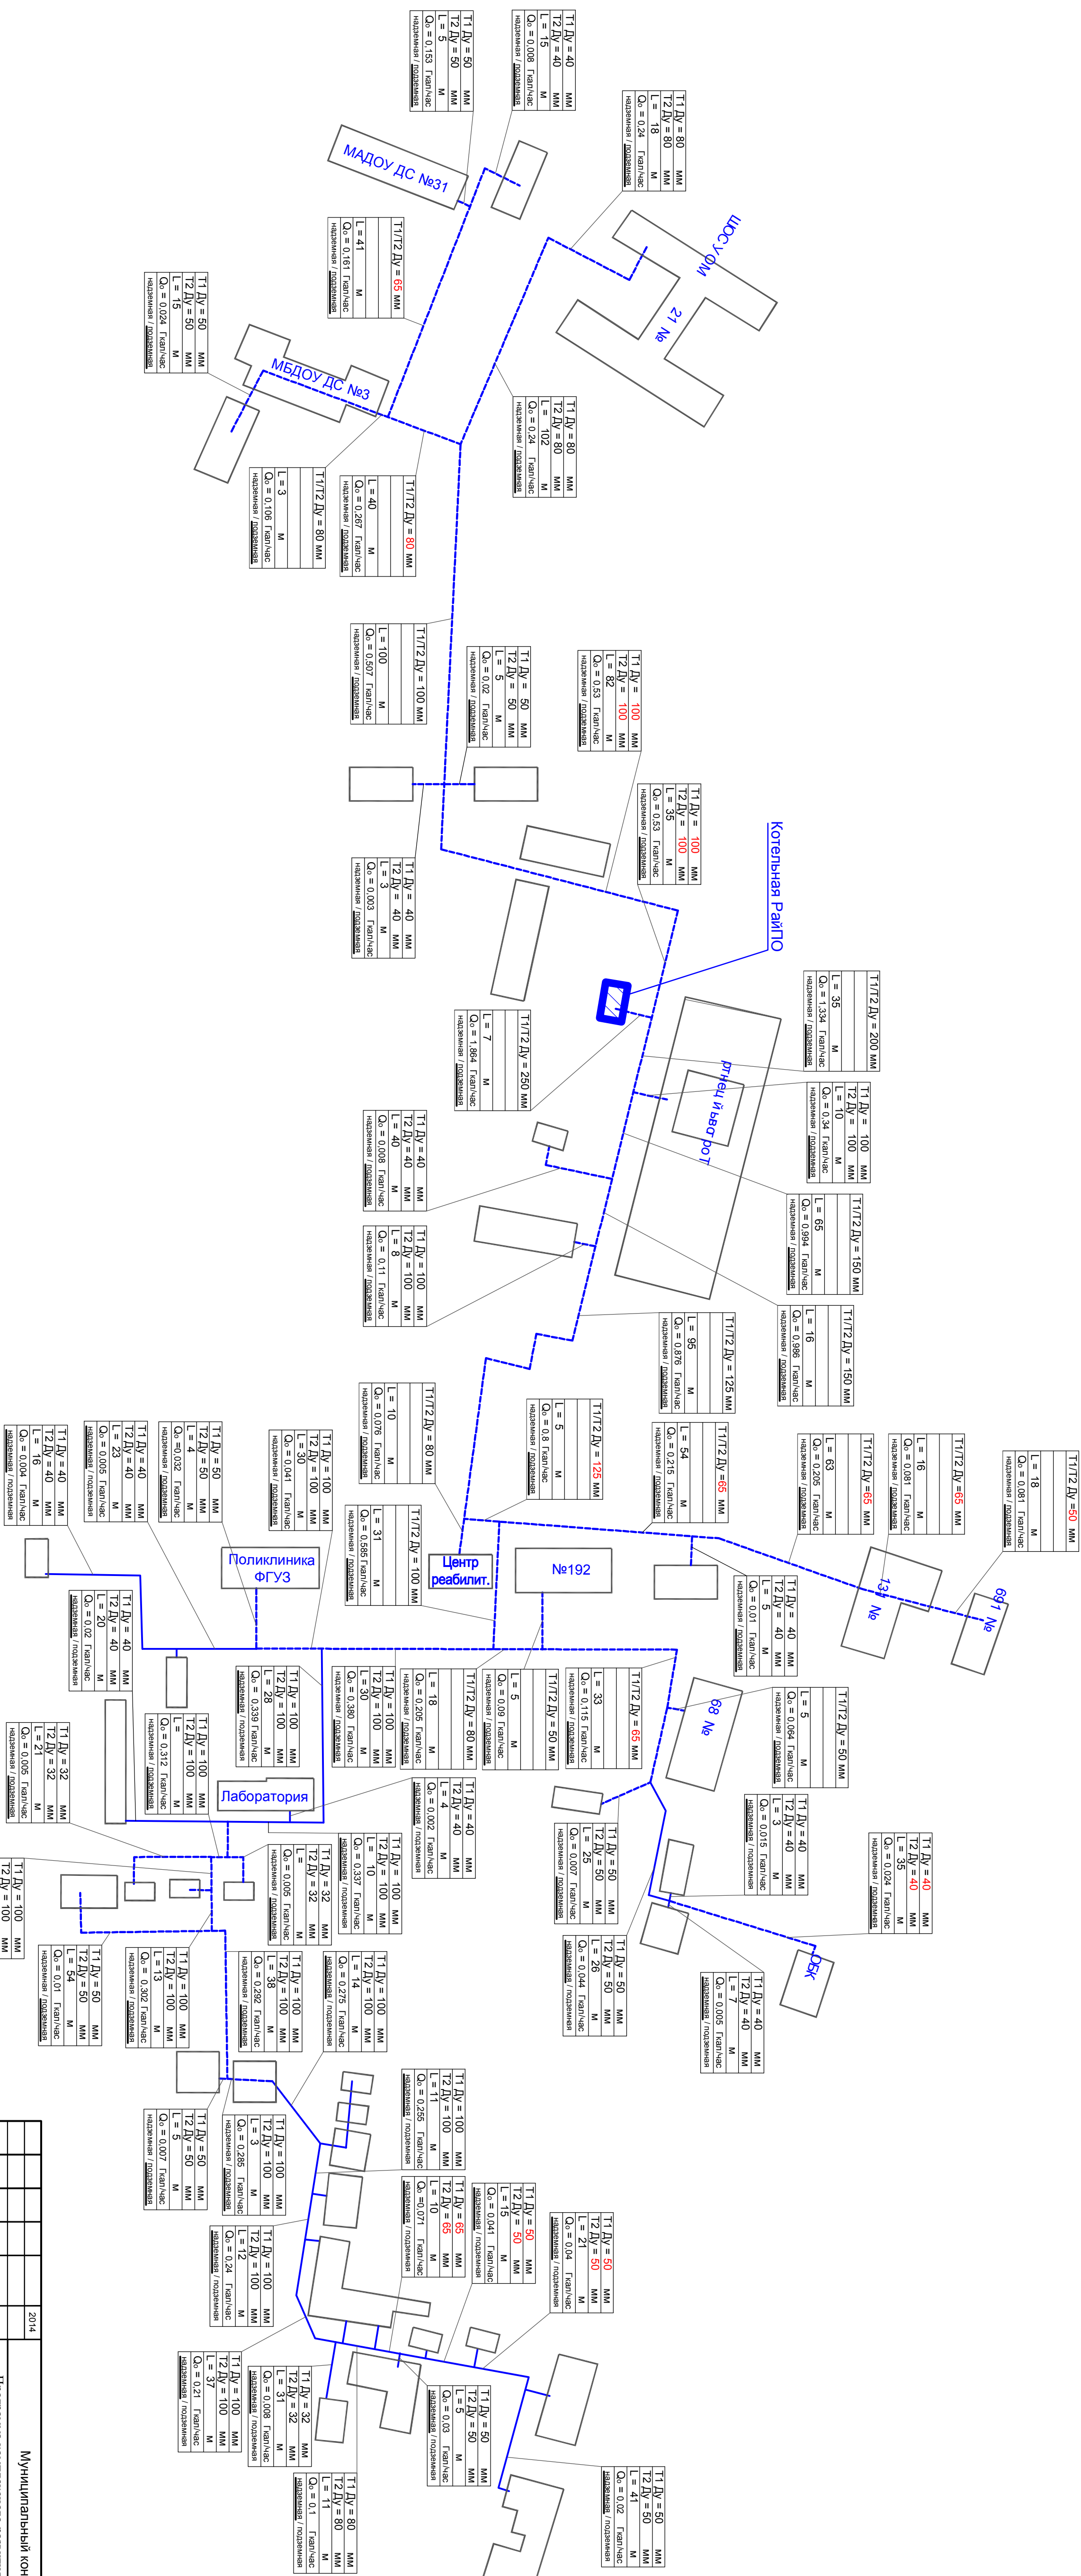

Инв. № подл.

Подл. и дата

Взам. инв. №

Т1 IV = 40 мм

Т2 IV = 40 мм

Т2 IV = 40 мм

Т2 IV = 40 мм

L = 43 м

Q_н = 0,005 Гкал/час

Q_в = 0,02 Гкал/час

Источники / потребители

Т1 IV = 40 мм

Т2 IV = 40 мм

Т2 IV = 40 мм

L = 20 м

Q_н = 0,005 Гкал/час

Q_в = 0,02 Гкал/час

Источники / потребители

Т1 IV = 32 мм

Т2 IV = 32 мм

Т2 IV = 32 мм

L = 21 м

Q_н = 0,005 Гкал/час

Q_в = 0,004 Гкал/час

Источники / потребители

Т1 IV = 100 мм

Т2 IV = 100 мм

Т2 IV = 100 мм

L = 10 м

Q_н = 0,307 Гкал/час

Q_в = 0,004 Гкал/час

Источники / потребители

Т1 IV = 50 мм

Т2 IV = 50 мм

Т2 IV = 50 мм

L = 54 м

Q_н = 0,01 Гкал/час

Q_в = 0,01 Гкал/час

Источники / потребители

2014

<