


# Схема сетей отопления котельной детского дома х. Восточный.

Котельная ООШ №22

T1 Ду = 50	мм
T2 Ду = 50	мм
L =24	м
Qo =0,044	Гкал/час
надземная / <u>подземная</u>	

T1 Ду = 50	мм
T2 Ду = 50	мм
L =26	м
Qo =0,044	Гкал/час
надземная / <u>подземная</u>	

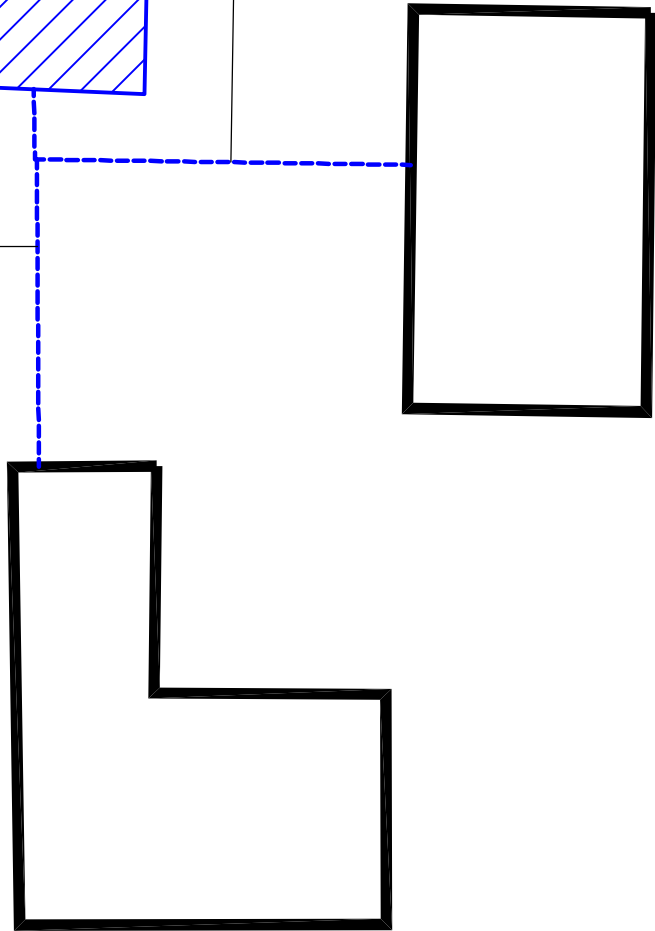

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №										